

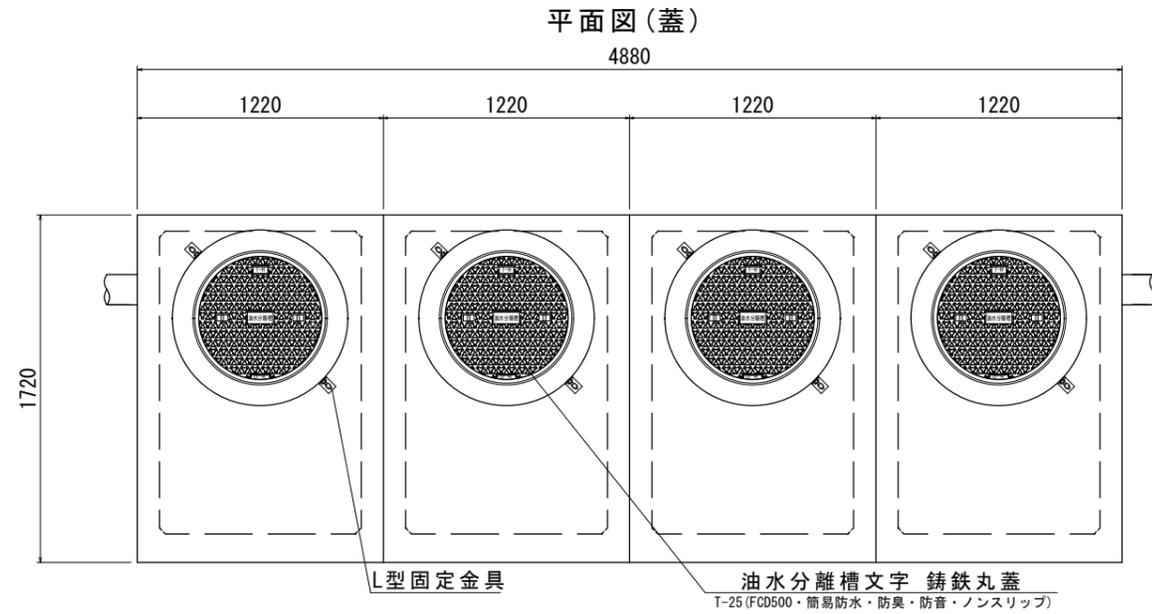



製品No.

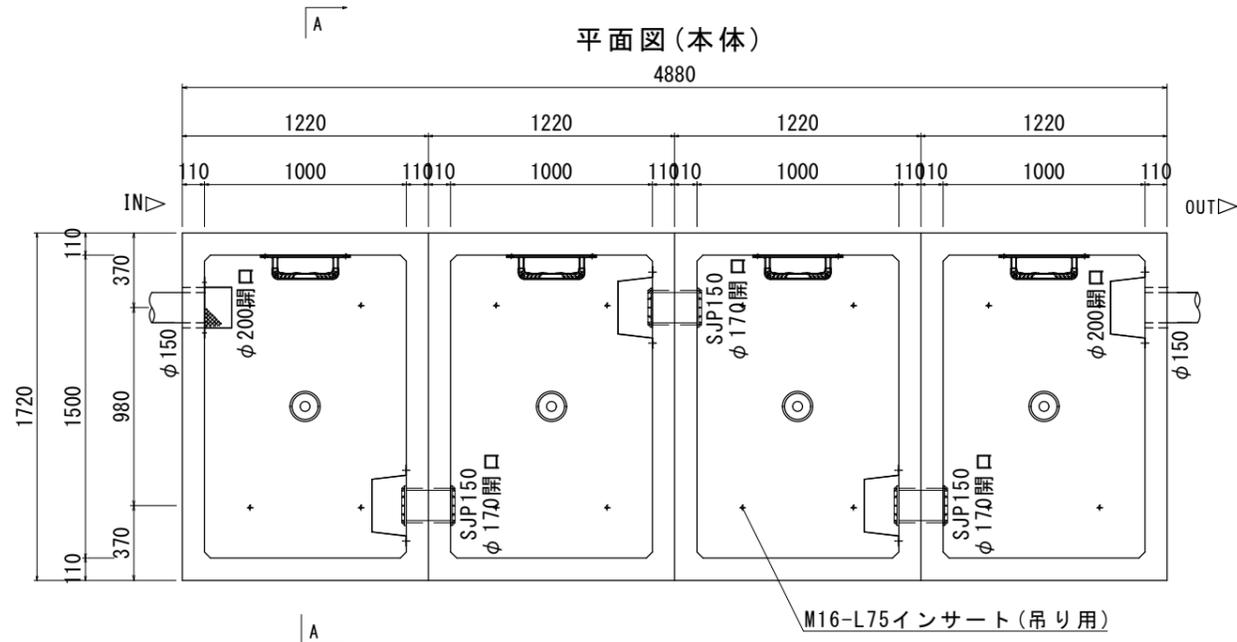


正面断面図

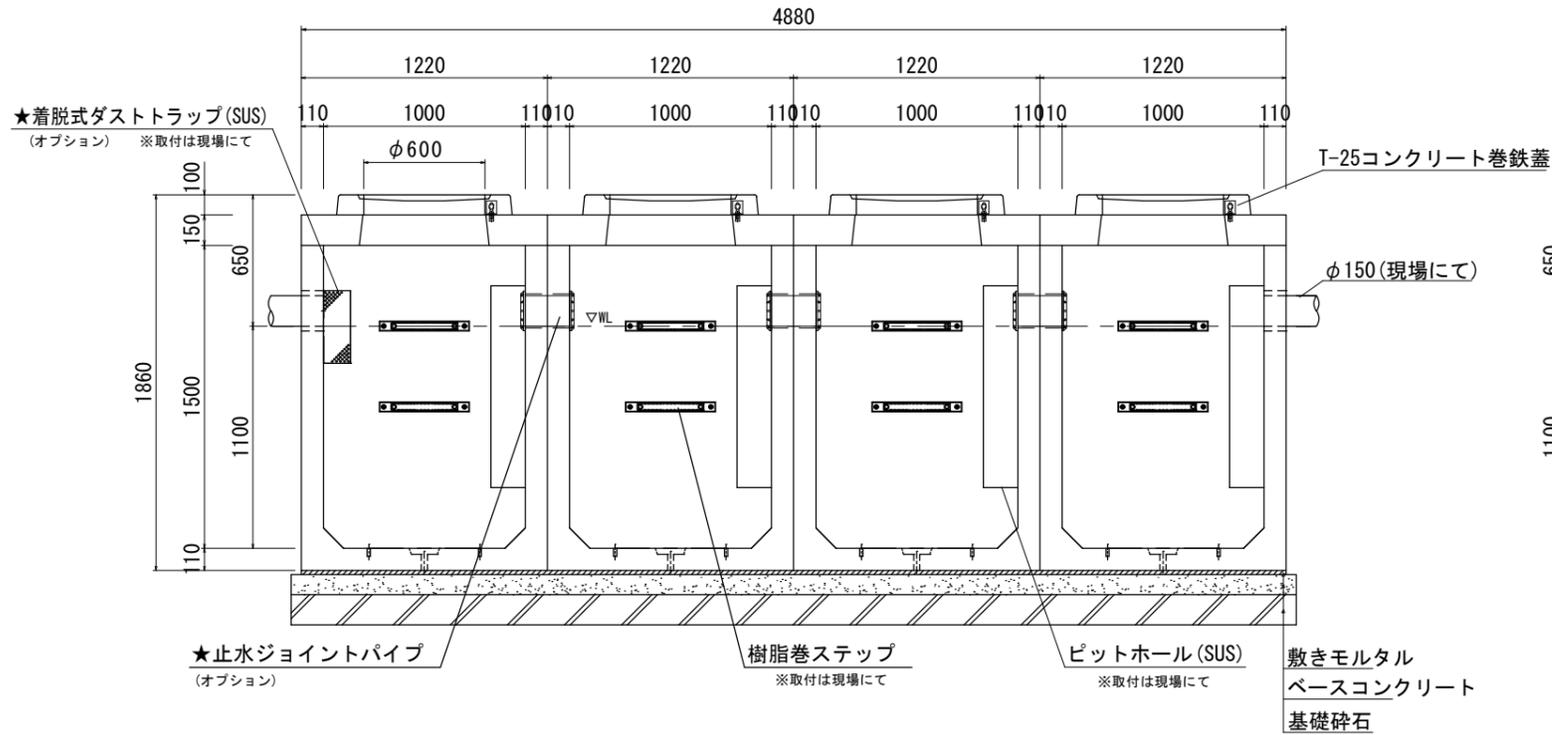


A-A断面図

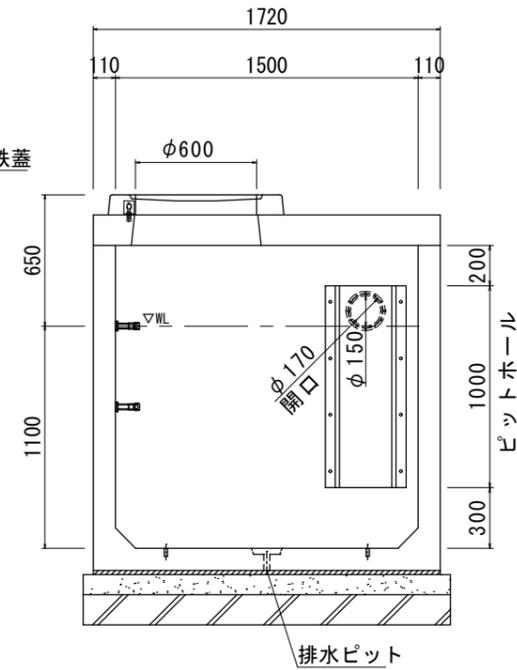

ピットホール(標準)

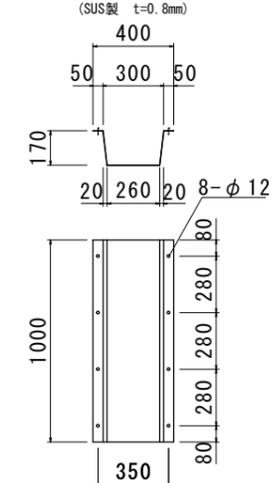


ピットホール取付詳細図

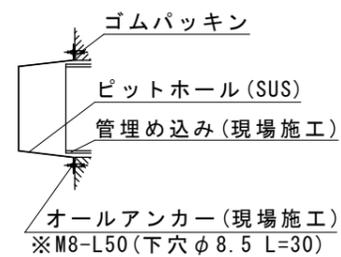

材料表(準備部材)

種別	規格	数量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4組
調整リング	H=	-組
L型固定金具	SS400	8個
L型固定金具固定用ボルト(L=30)	SS400-M12	16本
止水ジョイントパイプφ150	SJP150	3組
樹脂巻ステップ	-	8組
垂鉛Rステップ	SS400	-組
ステップ固定用ボルト(L=30)	SS400-M12	16本
ステップ固定用ワッシャー	SS400-M12	16本
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4組
ダストトラップ(標準・φ150用)	SUS304	1組
芯棒打込み式座金付きアンカー(下穴ドリル径φ=8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	34組
OKエポボンド	弾力性接着剤	14本
止水栓	-	4個
フック	SS400	2本
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M16	4個

★オプション

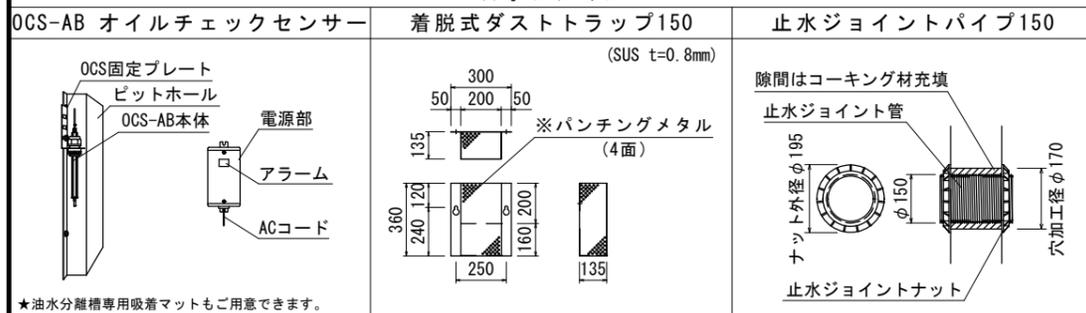

■お客様ご記入欄

現場名	
略称名	
■G.L~管下	H=( )mm
■接続管(呼び径) 管種( )・φ( )mm	
備考欄	

規格	参考重量(1基)	数量
上部1220×1720×150	659kg	4基
本体1000×1500×1500	2821kg	4基
合計	3480kg	4組

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。  
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。  
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願いします。  
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

品名	0. K式油水分離槽 OKYJ-1015B 4槽式			
承認	検	設	縮	図
				示
				図
				番
				OKYJ1015B

株式会社 オーイケ