



# OK式油水分離槽（一般型）施工要領

## インサートキャップの取外し方法

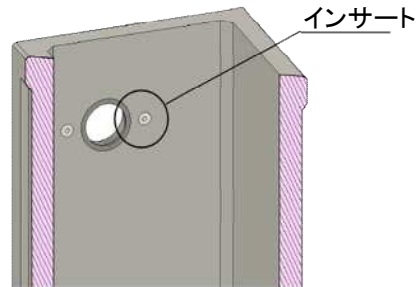

インサート詳細

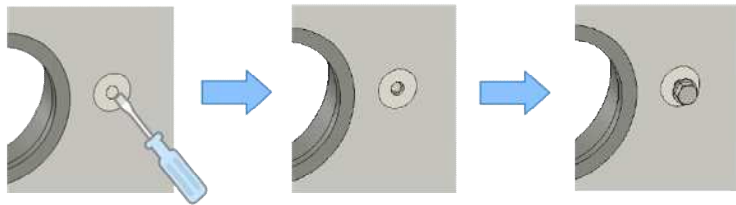


インサートのネジ穴の部分にキャップ。

キャップ取外し  
→マイナスドライバー等を差込みこじ開ける。


インサートのネジ穴にボルト、ワッシャーを取付ける。

## 着脱式ダストトラップ設置方法

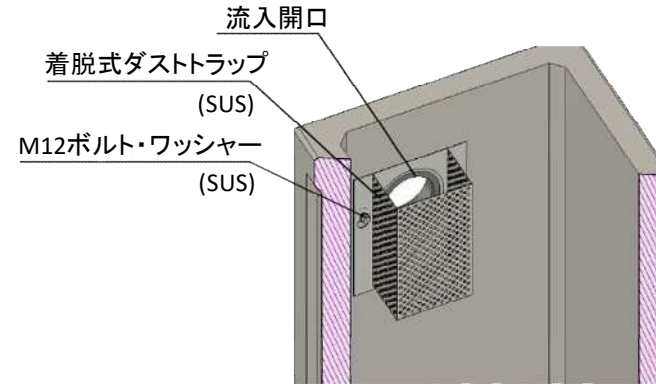


着脱式ダストトラップはボルトに引っ掛けて設置します。  
※ボルトと壁の隙間を5mm程度あけておくと引っ掛けやすいです。

## ピットホール固定方法

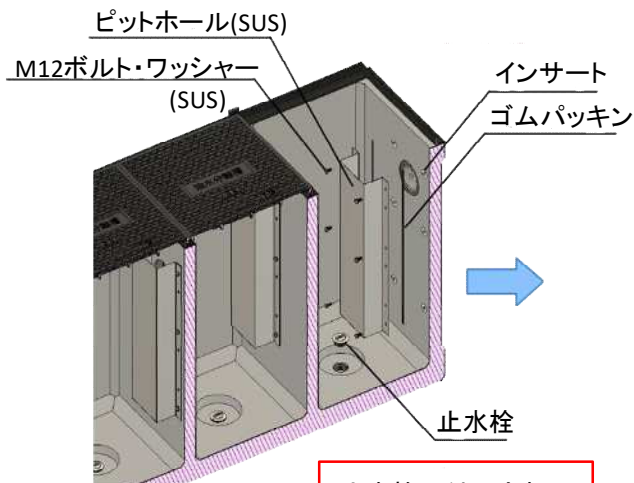

止水栓の付け忘れにご注意ください。

流出側

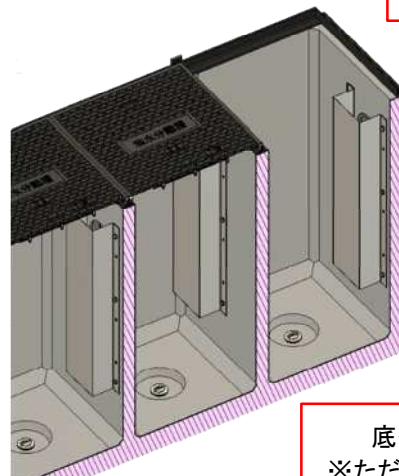

※基礎砕石は要転圧

底付タイプはベースコンクリート(現場)不要です。  
※ただし、現場の状況により必要となる場合があります。

